



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIETI




REGIONE
LAZIO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

EX-OPP BLOCCO 7

PIANO DI EMERGENZA

REV.	DATA	DIRETTORE GENERALE	RESPONSABILE D.T.	S.P.P.		R.T.S.A.
				R.S.P.P.	A.S.P.P.	
0	20/04/2016					
1	27/06/2016					
2						
3						
4						
5						
6						

**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE****INDICE**

RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
INTRODUZIONE PER LA LETTURA DEL PIANO.....	5
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ATTIVITÀ	6
ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI.....	7
DISPOSITIVI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INCENDIO.....	8
IDENTIFICAZIONE DEGLI INCIDENTI DI RIFERIMENTO	9
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	10
STRUTTURA DELPIANO DI EMERGENZA INTERNO	11
MANUTENZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA	12
GESTIONE INTERNA DEL PIANO DI EMERGENZA	12
DESTINATARI DEL PIANO DI EMERGENZA.....	12
STRUTTURA DEL PIANO DI EMERGENZA.....	13
ALLEGATO 1 - ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE	14
OBIETTIVI DEL PIANO DI EMERGENZA.....	15
OBIETTIVI GENERALI.....	15
OBIETTIVI OPERATIVI.....	15
CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA.....	16
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA.....	16
ALLEGATO 2 - INFORMAZIONI OPERATIVE.....	17
DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI EMERGENZA	19
ATTIVAZIONE EMERGENZA LIMITATA – SITUAZIONE CONTROLLATA DALLA SQUADRA DI EMERGENZA	20
ATTIVAZIONE EMERGENZA ESTESA – SITUAZIONE NON CONTROLLATA DALLA SQUADRA DI EMERGENZA.....	21
ALLEGATO 3 – PLANIMETRIE	22
ALLEGATO 4 – PROCEDURE OPERATIVE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE	23
ORGANIZZAZIONE – FIGURE E RUOLI.....	24
COMPITI.....	25
Compiti del Responsabile/Vice Responsabile dell'Emergenza (RE/VRE)	25
Compiti dell'Addetto al Posto di Chiamata (APC)	27
Compiti degli addetti alla squadra antincendio (ASQE).....	29
Compiti degli addetti alla disattivazione degli impianti (ADI).....	31
Compiti degli addetti alla gestione dei sistemi di rilevazione incendi (ASRI)	33
PROCEDURE PER L'EVACUAZIONE	36
ISTRUZIONI PER CHI DIFFONDE L'ALLARME.....	36
ISTRUZIONI PER IL PERSONALE CHE DEVE EVACUARE IL POSTO DI LAVORO	36
ASSISTENZA DURANTE L'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEI SOCCORRITORI.....	37
ISTRUZIONI PER IL CENTRALINO (SE PRESENTE).....	37
PROCEDURE SPECIFICHE IN SCENARI DOVUTI A CAUSE INTERNE	37
AREE DI TIPO A: IMPIANTI TECNOLOGICI.....	38
PROCEDURE SPECIFICHE IN SCENARI DOVUTI A CAUSE ESTERNE	39
ALLAGAMENTI.....	42
ATTI TERRORISTICI.....	44

**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

ALLEGATO 5 – TRASFERIMENTO UTENTI IN CASO DI EVACUAZIONE	45
INDICAZIONI GENERALI	46
SISTEMI E MODALITA' DI ALLARME.....	46
I LUOGHI DI RADUNO SICURI	46
ALLEGATO 6 – COMUNICAZIONI TELEFONICHE IN EMERGENZA	47
COMUNICAZIONI TELEFONICHE IN EMERGENZA	48
RECAPITI TELEFONICI DEI SERVIZI ESTERNI EMERGENZA	48
SISTEMI DI COMUNICAZIONE CON L'ESTERNO	49
ALLEGATO 7 – FORMAZIONE E INFORMAZIONE	50
ALLEGATO 8 – ESEMPIO RAPPORTO D'INTERVENTO	52
SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DALLA SQUADRA DI EMERGENZA DURANTE L'INTERVENTO.....	53



RIFERIMENTI NORMATIVI

- **D.lgs. 81 del 9.04.2008 e s.m.i.-** nuovo testo Unico in materia di Salute e Sicurezza;
- **Decreto Ministeriale 18 settembre 2002-** Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private (G.U. 27 settembre 2002, n. 227);
- **DM 19 marzo 2015** -Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.
- **D.M. dell'Interno 10.03.2002-** Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
- **D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151** - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- **Circolare Ministro Interno 01 marzo 2002 n.4** – Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.

INTRODUZIONE PER LA LETTURA DEL PIANO

Nell'attesa del completo adeguamento della Struttura Sanitaria alle norme di prevenzione incendi, (D.M. 18/09/2002, D.M. 19/03/2015, DPR 151/2011) e secondo il progetto presentato presso il locale Comando dei Vigili del Fuoco, il presente Piano di Emergenza Incendio è stato elaborato tenendo presente la situazione strutturale, impiantistica e la dotazione di attrezzature e di dispositivi attuale ed è valido nelle more del CPI che si acquisirà.

Il Piano di Emergenza Incendio fornisce informazioni utili per una gestione organizzata dell'emergenza, che ha come obiettivo l'ottimizzazione del tempo necessario al fine di garantire l'incolumità delle persone prima dell'arrivo dei VVF.

Il verificarsi di un incendio, oltre ai danni alle persone, potrebbe avere conseguenze socialmente pesanti: pensiamo all'interruzione dei servizi, ai danni alle strutture, alle attrezzature, alla perdita di cartelle cliniche di pazienti.

Queste considerazioni meglio aiutano a comprendere come la sicurezza nella struttura sia per l'Azienda un obiettivo da perseguire costantemente.

Si rende quindi indispensabile la predisposizione del PIANO DI EMERGENZA, ossia di uno strumento in grado di accrescere la capacità e la rapidità di intervento mediante:

- la STRATEGIA = definizione dei compiti
- la TATTICA = modalità con cui svolgerli
- la LOGISTICA = strumenti necessari e di perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardare la sicurezza delle persone
- minimizzare i danni materiali
- prevenire gli aspetti evolutivi dell'incidente
- ripristinare rapidamente le normali condizioni di servizio e di sicurezza.



DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ATTIVITÀ

Il Blocco 7, sito in Via del Terminillo n.42, è ospitato all'interno di un edificio costituito da due piani fuori terra e un piano seminterrato. L'edificio presenta forma in pianta approssimativamente rettangolare e risulta libero su tutti e quattro i lati.

Solo il piano seminterrato del Blocco 7 è utilizzato, nel quale sono archiviate le cartelle cliniche del P.O. di Rieti.


L'impianto elettrico a servizio del Blocco 7 è alimentato in BT derivato dal punto di consegna CABINA UTENTE di trasformazione MT/BT. La distribuzione secondaria dal quadro generale ai quadri secondari ed alle utenze terminali è realizzata in tubazione PVC a vista. L'impianto di illuminazione, a soffitto, è costituito da plafoniere con lampade fluorescenti IP65.

E' presente un generatore di aria calda in esterno con una canalizzazione che immette direttamente nel locale archivio.

L'accesso carrabile per i mezzi di soccorso è possibile attraverso Via Terminillo.

La viabilità interna risulta adeguata alle necessità e percorribile dai mezzi di soccorso, purché si faccia rispettare il divieto di parcheggio degli automezzi fuori dagli spazi delimitati. Tale compito assume quindi una notevole importanza.

L'accostamento delle autoscafe dei vigili del fuoco in modo da poter raggiungere almeno una finestra di ciascun piano può avvenire agevolmente in funzione delle esigenze dell'emergenza.

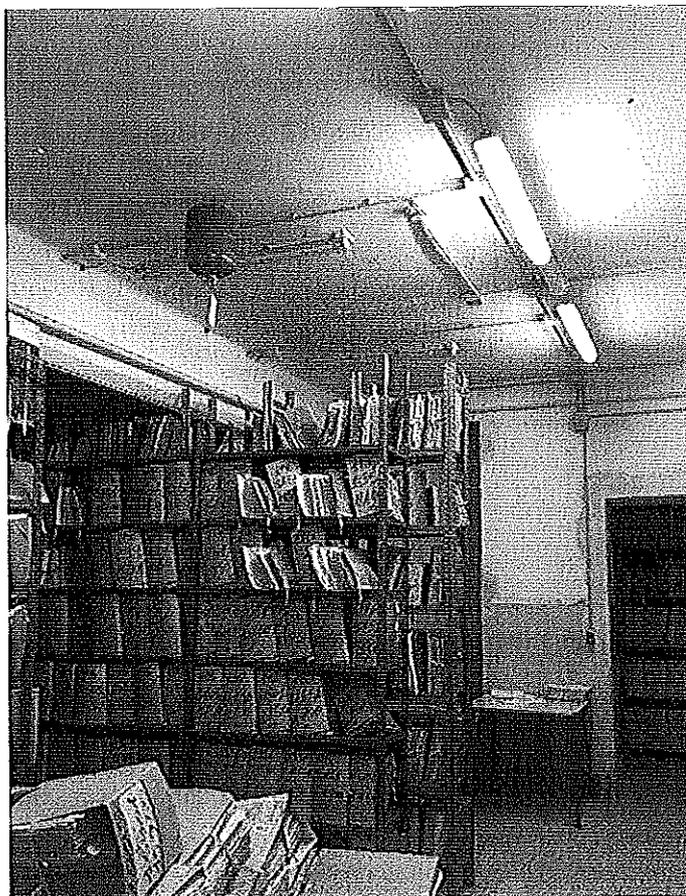



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE***ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI*****ATTIVITÀ PRINCIPALE**

L'attività principale in cui ricade la struttura è quella classificata come:

- **Attività n. 68 categoria 4.B** ai sensi dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, ovvero Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie oltre i 1000 m².

ATTIVITÀ SECONDARIE

All'interno della struttura è inoltre presente un'ulteriore attività soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011:

- **N. 1 Attività n. 34 – Categoria 2.C:** Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata...con quantitativi in massa oltre i 50.000 kg.

**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE*****DISPOSITIVI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INCENDIO***

I dispositivi, gli impianti e le attrezzature antincendio presenti nel poliambulatorio sono i seguenti:

- Estintori a polvere automatici installati a soffitto;
- Impianto di allarme elettrico antincendio costituito da pulsanti di allarme e segnalatori acustici e visivi collegati a centraline antincendio dislocate all'esterno dei locali serviti;
- Impianto di rivelazione incendio con rivelatori di tipo ottico a copertura di quasi tutte le aree.

Inoltre, per consentire una corretta azione di primo intervento in caso di incendio, sarà predisposta un'apposita attrezzatura di emergenza, depositata in armadio che verrà situato nel presidio.

Inoltre, sarà organizzata una sorveglianza delle dotazioni contenute negli armadi da un addetto che, con frequenza mensile, registrerà su apposito modulo l'esito di tali verifiche. Con frequenza semestrale verrà testata l'efficienza delle torce elettriche e dei megafoni.

All'interno di ciascun livello saranno posizionati idonei armadi metallici chiudibili contenenti le seguenti attrezzature antincendio:

- N ° 2 elmetti tipo Vigili del Fuoco;
- N ° 2 coperte antifiamma;
- N ° 1 maschera pieno facciali con filtro polivalente;
- N ° 2 paia di guanti anticalore;
- N ° 1 piccozzino;
- N ° 1 corda resistente al calore;
- N ° 1 telo portaferiti in PVC.

Al personale preposto sarà consegnata una copia delle chiavi dell'armadio che sarà installato presso il piano di appartenenza. Le chiavi dovranno essere custodite in locale specifico, in una condizione di reperibilità nota al personale. In caso di emergenza, lo stesso personale che ha partecipato ai corsi di prevenzione incendi, sarà ovviamente autorizzato all'apertura degli armadi e all'utilizzo delle dotazioni.

**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE*****IDENTIFICAZIONE DEGLI INCIDENTI DI RIFERIMENTO***

Per definire il piano operativo di emergenza di una determinata attività e per dimensionare il numero degli addetti alla gestione delle emergenze nonché per stabilire i compiti, è necessario conoscere e valutare quali sono i possibili scenari incidentali che ci si può trovare ad affrontare. Infatti è solo partendo dalla conoscenza di “quale” rischio si deve gestire che si può determinare “come” affrontarlo.

Gli eventi incidentali da prendere in esame sono quelli “credibili” ovvero incidenti la cui possibilità di accadimento non sia così remota ed i cui effetti non siano così catastrofici da far supporre come estremamente improbabile il loro effettivo accadimento.

Nello specifico non sono stati presi in considerazione tutti i possibili incidenti ipotizzabili, ma soltanto quelli in grado di determinare conseguenze rilevanti per l'uomo e l'ambiente circostante.

<i>SCENARI INCIDENTALI DOVUTI A CAUSE INTERNE</i>	
LUOGO	TIPOLOGIA INCIDENTE
➤ Archivio	Incendio

<i>SCENARI INCIDENTALI DOVUTI A CAUSE ESTERNE</i>
➤ Alluvioni
➤ Terremoto
➤ Atti terroristici

Le Procedure da attivare in riferimento ai suddetti scenari sono descritti in apposite schede poste nell'ALLEGATO 4 del presente piano.

**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE****ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**

Di seguito si riportano i nominativi dei Responsabili della struttura.

DATORE DI LAVORO	DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Laura FIGORILLI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	RSPP Ing. Erminio Pace
RESPONSABILE TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	RTSA Ing. Francesco Cau

**STRUTTURA DELPIANO DI EMERGENZA INTERNO**

L'Emergenza in caso di Incendio, prevede oltre al Primo Intervento anche l'Evacuazione Parziale finalizzata a trasferire gli utenti in luogo sicuro.

Si ricorda che a tale riguardo dovrà essere seguito il criterio generale per cui l'area interessata dall'evento deve essere evacuata nella più vicina area più sicura dello stesso piano (esodo orizzontale) o dei piani sottostanti/soprastanti.

Con il Primo Intervento si prevede la chiamata ai VVF e al Centralino, mentre con l'Evacuazione Parziale si affronta il trasferimento in un luogo sicuro di tutte le persone presenti.

Tutte le operazioni inerenti l'evacuazione sono coordinate dal RSPP (RE) e dal RESPONSABILE D.T.P. Delegato (VRE) in collaborazione con la gli addetti all'emergenza e/o la Squadra di Emergenza.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE***MANUTENZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA***

Il Piano di Emergenza, costituito essenzialmente da INFORMAZIONI e ISTRUZIONI OPERATIVE, non essendo uno strumento statico è soggetto periodicamente a “*manutenzione*”. Quest’ultima, effettuata dal S.P.P., è possibile solo se tutti i soggetti responsabili individuati nel Piano si impegneranno a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti che si possono verificare all’interno delle varie unità operative riguardanti per esempio l’introduzione di nuove tecnologie, la modifica degli assetti organizzativi, la variazione delle destinazioni d’uso dei locali, eventuali modifiche strutturali ed impiantistiche, ecc.

GESTIONE INTERNA DEL PIANO DI EMERGENZA

Il Direttore Medico del Presidio (RE) provvede all’organizzazione per il controllo e la gestione degli strumenti per l’emergenza:

- La segnaletica indicante i percorsi che conducono alle uscite e quella relativa alle norme comportamentali in caso di allarme incendio, con particolare attenzione al costante aggiornamento dei numeri telefonici in essa riportati;
- gli estintori;
- le attrezzature e i DPI in dotazione della Squadra di Emergenza.

Il Direttore provvede inoltre alla diffusione del Piano di Emergenza e di eventuali documenti di informazione.

DESTINATARI DEL PIANO DI EMERGENZA


I Dirigenti insieme alla Squadra di Emergenza provvedono ad informare tutto il personale sui contenuti del presente Piano di Emergenza.



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

STRUTTURA DEL PIANO DI EMERGENZA

PRIMO INTERVENTO ED EVACUAZIONE PARZIALE

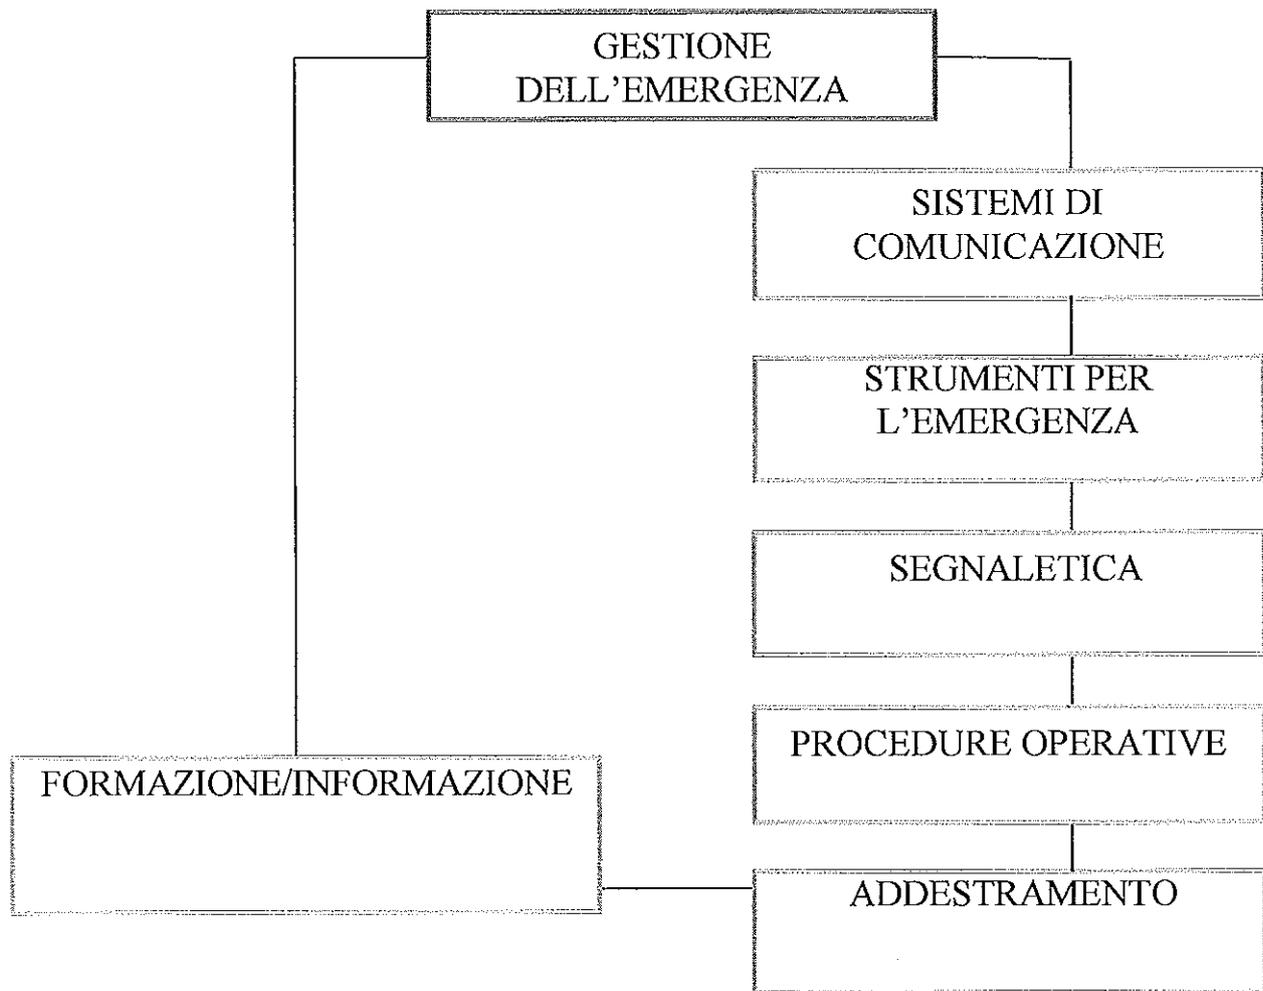



ALLEGATO 1 - ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE



OBIETTIVI DEL PIANO DI EMERGENZA

Un piano di emergenza valido, infatti, deve consentire di proteggere, oltre che la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei visitatori, anche il “bene azienda”, diminuire i danni materiali interni, ridurre i costi assicurativi, garantire livelli di controllo più efficaci e periodici, ridurre le perdite di immagine e le responsabilità verso l'esterno.

In linea di massima, un piano di emergenza può quindi essere definito come una procedura di mobilitazione di mezzi e persone atte a fronteggiare una determinata condizione di emergenza.

OBIETTIVI GENERALI

- SALVAGUARDARE L'INCOLUMITÀ DEI LAVORATORI, DEI VISITATORI E DI TUTTE LE PERSONE PRESENTI;
- RIDURRE AL MINIMO EVENTUALI DANNI AD IMPIANTI, ALLE ATTREZZATURE ED ALLE DOCUMENTAZIONI PRESENTI.

OBIETTIVI OPERATIVI

- DEFINIRE UNA STRATEGIA ED UNA TATTICA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA;
- ORGANIZZARE I SOCCORSI E L'INTERVENTO;
- EVITARE CHE GLI EFFETTI DELL'INCIDENTE SI PROPAGHINO AD ALTRE ZONE DEL PRESIDIO;
- ORGANIZZARE L'EVACUAZIONE DELLE PERSONE PRESENTI NELLE AREE A RISCHIO;
- RIPRISTINARE RAPIDAMENTE LE NORMALI CONDIZIONI DI SERVIZIO EDI SICUREZZA.

**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE****CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA**

Il piano di emergenza ha i seguenti contenuti generali:

- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- specifiche misure per assistere le persone disabili;
- individuazione ed identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste (designazione Squadra di Emergenza).

Per la stesura del piano di emergenza si è tenuto conto dei seguenti aspetti:

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
- il livello di formazione ed informazione fornito ai lavoratori.

Il piano di emergenza contiene le seguenti istruzioni scritte:

- i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza, quali per esempio: telefonisti, custodi, responsabili, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di rischi;
- i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
- le specifiche misure per le aree ad elevato rischio d'incendio;
- le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA

Il piano di emergenza deve essere aggiornato periodicamente:

- in caso di necessità e/o di variazioni (comunque in un periodo non superiore ad anni tre);
- dopo un'emergenza grave;
- almeno una volta l'anno, anche con esercitazioni.

**ALLEGATO 2 -*INFORMAZIONI OPERATIVE*****PROCEDURE DI ACCESSO**

- I lavoratori che devono accedere al blocco 7, dovranno reperire le chiavi dalla Direzione Tecnica (blocco 3) che saranno rese disponibili presso la bacheca disposta nell'ufficio manutenzioni.
- È fatto divieto ai lavoratori accedere al piano primo del blocco 7, perché è dichiarato non accessibile.
- I lavoratori potranno accedere esclusivamente al piano terra.
- I lavoratori dovranno accedere alla struttura mai da soli ma almeno in coppia con altra persona.
- In caso di emergenza, se muniti di telefono, allertare i VVF al n. 115 e il Centralino al n. 8455-0746/829491; se sprovvisti di telefono, lanciare l'allarme recandosi al blocco più vicino.
- **AGIRE SOLO SE NE E' IN GRADO E "SENZA METTERE A REPENTAGLIO LA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA**



DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI EMERGENZA

L'attività operativa prevista per l'attuazione del presente Piano d'Emergenza è stata organizzata ipotizzando due diverse situazioni:

1) **DEFINIZIONE EMERGENZA LIMITATA (INCIDENTI MINORI- ALLARME LIMITATO):**

rientrano tra questi gli incidenti che possono essere facilmente controllati dal solo personale operativo dell'area CHE AGISCE SOLO SE NE E' IN GRADO E "SENZA METTERE A REPENTAGLIO LA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA" (es. piccolo incendio, modesta rottura o riflusso di impianti e/o reti discarico), comunque sia è previsto l'allertamento al Centralino.

Tali incidenti corrispondono ad una situazione di pericolo a carattere limitato che non comporta il rischio di estensione dell'emergenza. Può essere necessario l'allontanamento dall'area ove si è verificato l'incidente.

In tale circostanza, se munito di cellulare, il personale chiama i VVF al n.155 e il Centralino al n.8455-0746/829491 per effettuare l'informativa al Servizio di Prevenzione e Protezione e alla D.T.P. anche dopo l'evento. In alternativa l'allarme viene lanciato a voce allertando il personale operativo del blocco più vicino.

2) **DEFINIZIONE EMERGENZA ESTESA (ALLARME ESTESO):**

sono tutti quegli incidenti che non possono essere controllati soltanto dall'operatore, ma necessitano della mobilitazione di "Forze Esterne" ed implicano l'evacuazione del personale dell'intero edificio e/o di più aree. Inoltre verranno avvertiti i Direttori.

QUINDI, COSA FARE:


Chiunque rilevi un incendio, del fumo, ecc. deve **LANCIARE L'ALLARME A VOCE AVVERTENDO GLI OPERATORI DEL BLOCCO PIU' VICINO. GLI OPERATORI CHIAMANO I VIGILI DEL FUOCO AL N.115 E IL CENTRALINO al N.8455** fornendo precise informazioni:


INFORMAZIONI DA FORNIRE AGLI ORGANI DI COMPETENZA:

- NOME E COGNOME
- LOCALIZZAZIONE DELL'INCIDENTE
- DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE
- SOSTANZE COINVOLTE
- DANNI ALLE PERSONE



**ATTIVAZIONE EMERGENZA LIMITATA – SITUAZIONE CONTROLLATA
DALLA SQUADRA DI EMERGENZA**

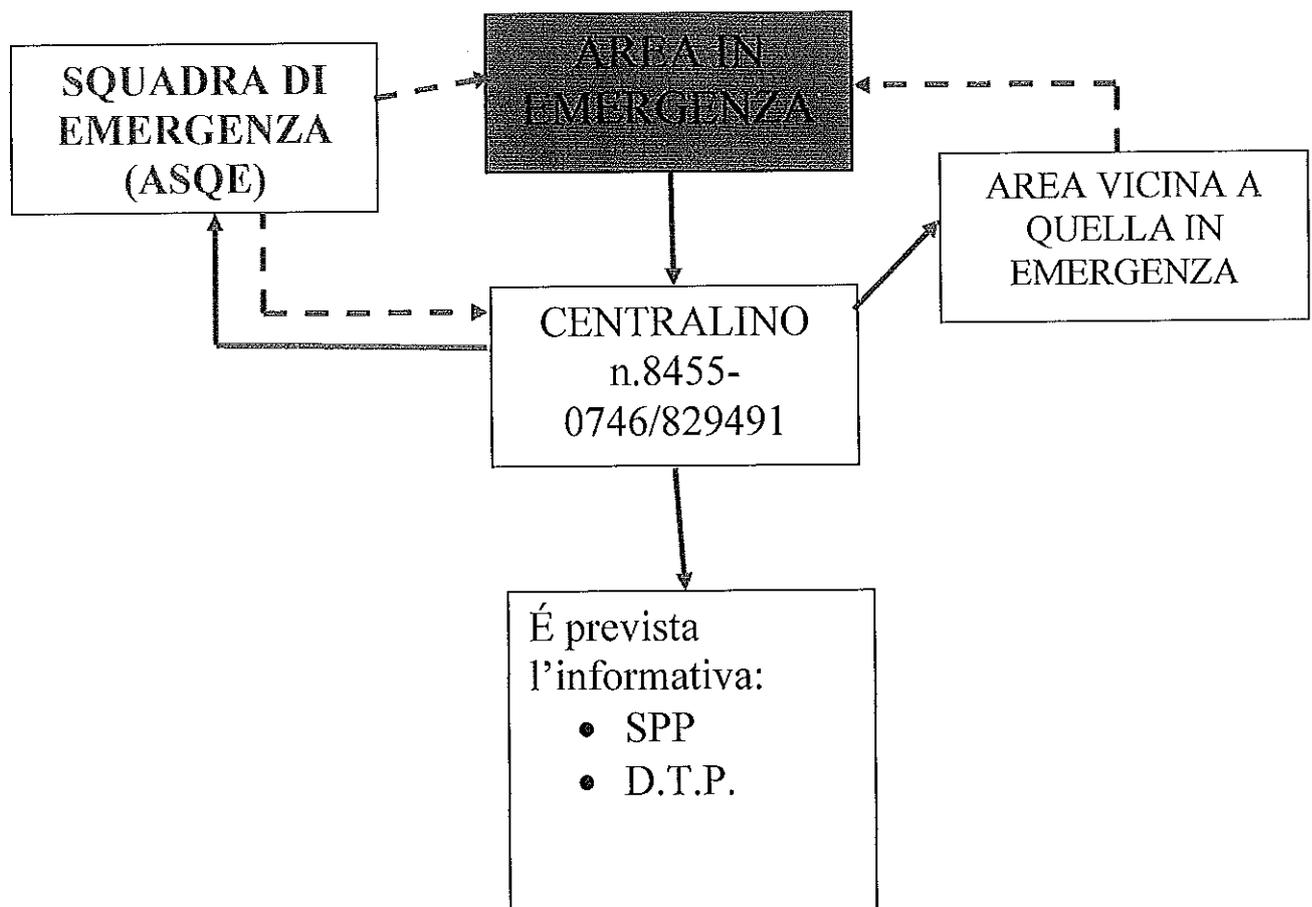

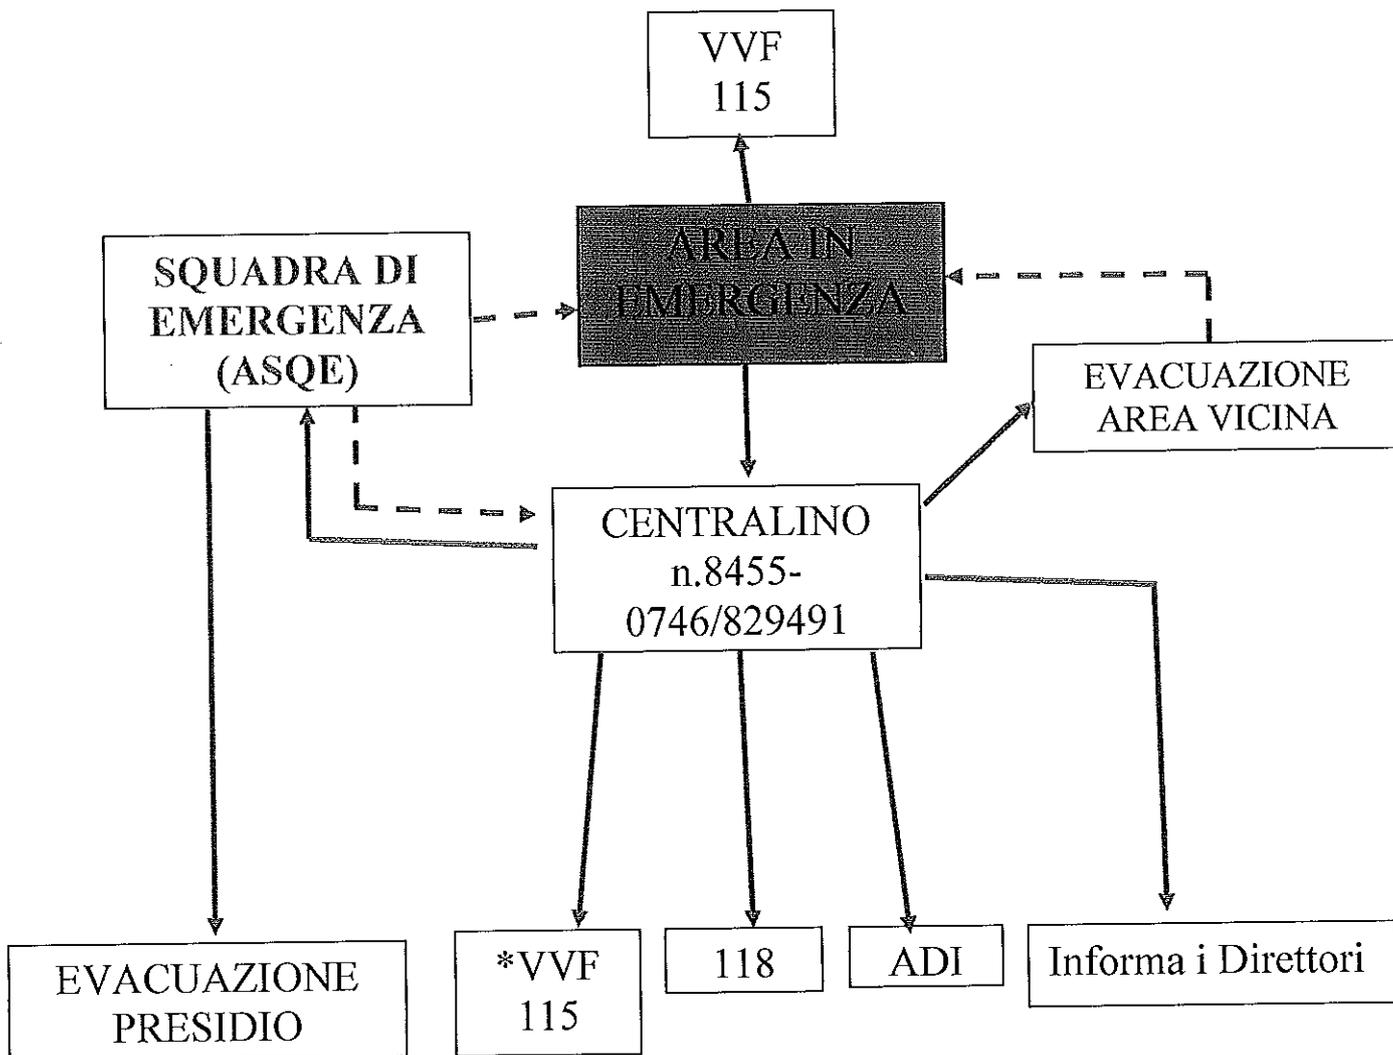**ATTIVAZIONE EMERGENZA ESTESA - SITUAZIONE NON
CONTROLLATA DALLA SQUADRA DI EMERGENZA**

*

Il Centralino deve effettuare nuovamente la chiamata ai VVF al fine di verificare che siano stati allertati



ALLEGATO 3 – *PLANIMETRIE*



EMERGENZA

ISTRUZIONI OPERATIVE DA ESEGUIRE

IN CASO DI EMERGENZA



Chiunque trovi un'emergenza o non è certo di potersi far fronte con successo deve dare l'allarme ai seguenti numeri telefonici:
 VV.FF. 112
 118 115

SQUADRA DI EMERGENZA

NORME COMPORTAMENTALI PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA

per il Personale, gli Utenti e i Visitatori

1. È fatto assoluto divieto di utilizzare ascensori, montacarichi e montastighe (ove presenti); il personale, gli utenti, i visitatori e le persone a vario titolo presenti devono portarsi in salvo, all'esterno della struttura, attraverso lo scudo e il percorso di esodo, indicato nello apposito piano di emergenza;
2. Procedere senza lavaggio, in modo ordinato, senza panico, senza correre, o senza mai tornare indietro;
3. Durante l'esodo, non trasportare oggetti ingombranti;
4. Durante l'esodo, non abbandonare nulla lungo le vie o i percorsi di esodo;
5. Seguire le indicazioni del personale; le persone non autosufficienti saranno accompagnate dal personale fino al Punto di raccolta, in conformità e quanto dettagliato nel Piano di Emergenza;
6. Non rimanere nell'edificio, senza la preventiva autorizzazione del Vigili del fuoco e delle altre forze esterne intervenute.

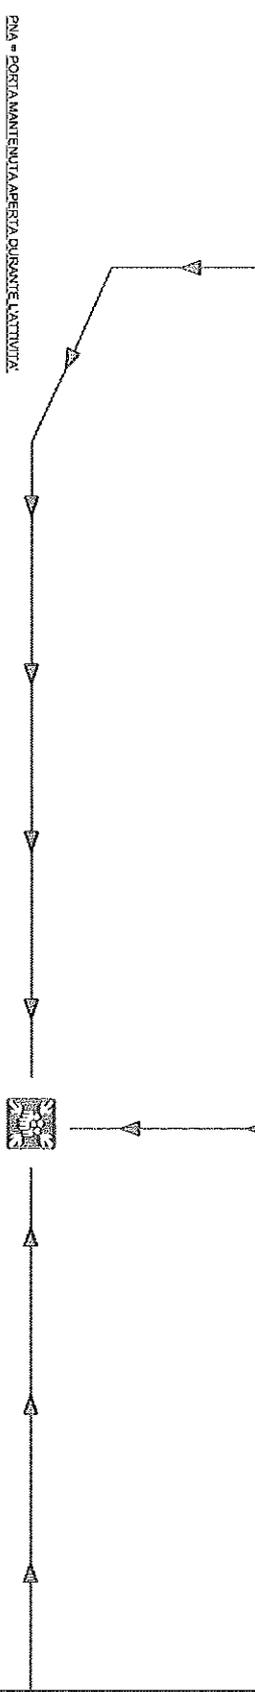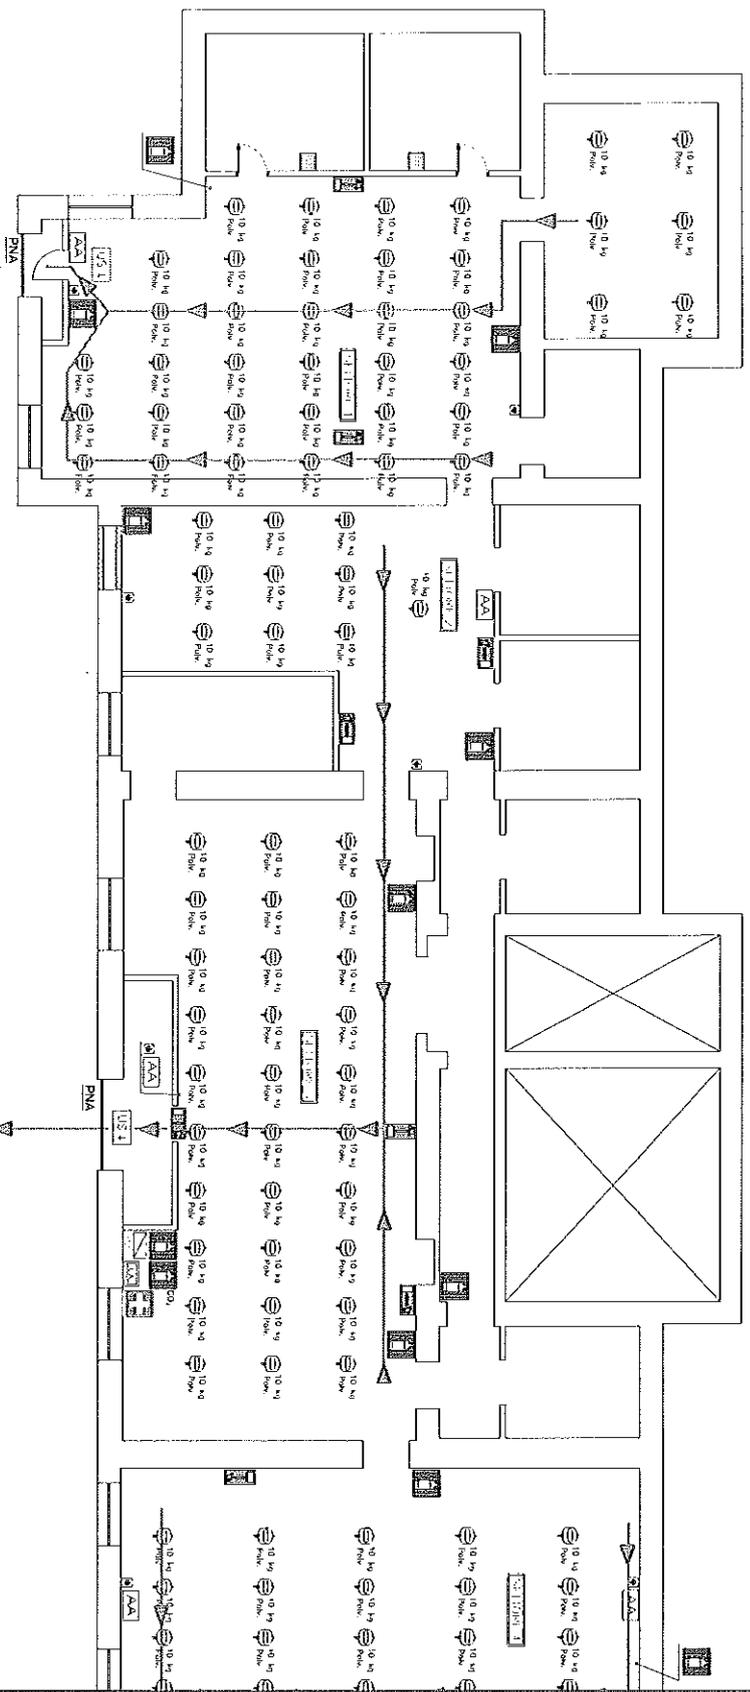


	Segnaletica di esodo		Quadro elettrico
	Uscita di emergenza		Pannello ottico di allarme
	Cassetto di primo soccorso		Pulsante di emergenza
			Centralina allarme
			Estintore
			Idrante
			Naspo
			Porte REI

PUNTO DI RACCOLTA

PLANIMETRIA GENERALE EDIFICIO LOCALIZZAZIONE DEL PUNTO DI RACCOLTA

Voi siete qui

Piano Terzo

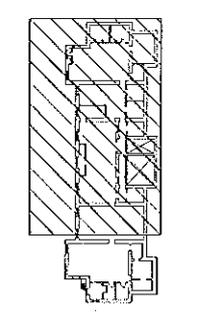




EMERGENZA

**ISTRUZIONI OPERATIVE DA ESEGUIRE
IN CASO DI EMERGENZA**

Qualunque rilevatore di emergenza e non è colto di poterlo far fermare con successo deve dare l'adempimento di segnalare i numeri telefonici:
112 - Vigili del Fuoco
115 - Ambulanza
118 - Pronto Soccorso
119 - Polizia Municipale
112 - Vigili del Fuoco
115 - Ambulanza
118 - Pronto Soccorso
119 - Polizia Municipale
SQUADRA DI EMERGENZA

NORME COMPORTAMENTALI PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA

1. È fatto assoluto divieto di utilizzare ascensori, montacarichi e montastighe (ove presenti); il personale, gli utenti, i visitatori e le persone o vario titolo presenti devono portarsi in salvo, all'esterno della struttura, attraverso le scale e il percorso di esodo, indicato nelle apposite planimetrie;
2. Procedere senza ledigio, in modo ordinato, senza panico, senza correre, e senza mai tornare indietro;
3. Durante l'esodo, non trasportare oggetti ingombranti;
4. Durante l'esodo, non abbandonare nulla lungo le vie o i percorsi di esodo;
5. Seguire le indicazioni del personale;
6. Le persone non autorizzate saranno accompagnate dal personale fino al Punto di raccolta, in conformità a quanto dettagliato nel Piano di Emergenza;
7. Non fermare nell'edificio, senza la preventiva autorizzazione del Vigili del Fuoco o delle altre forze esterne intervenute.

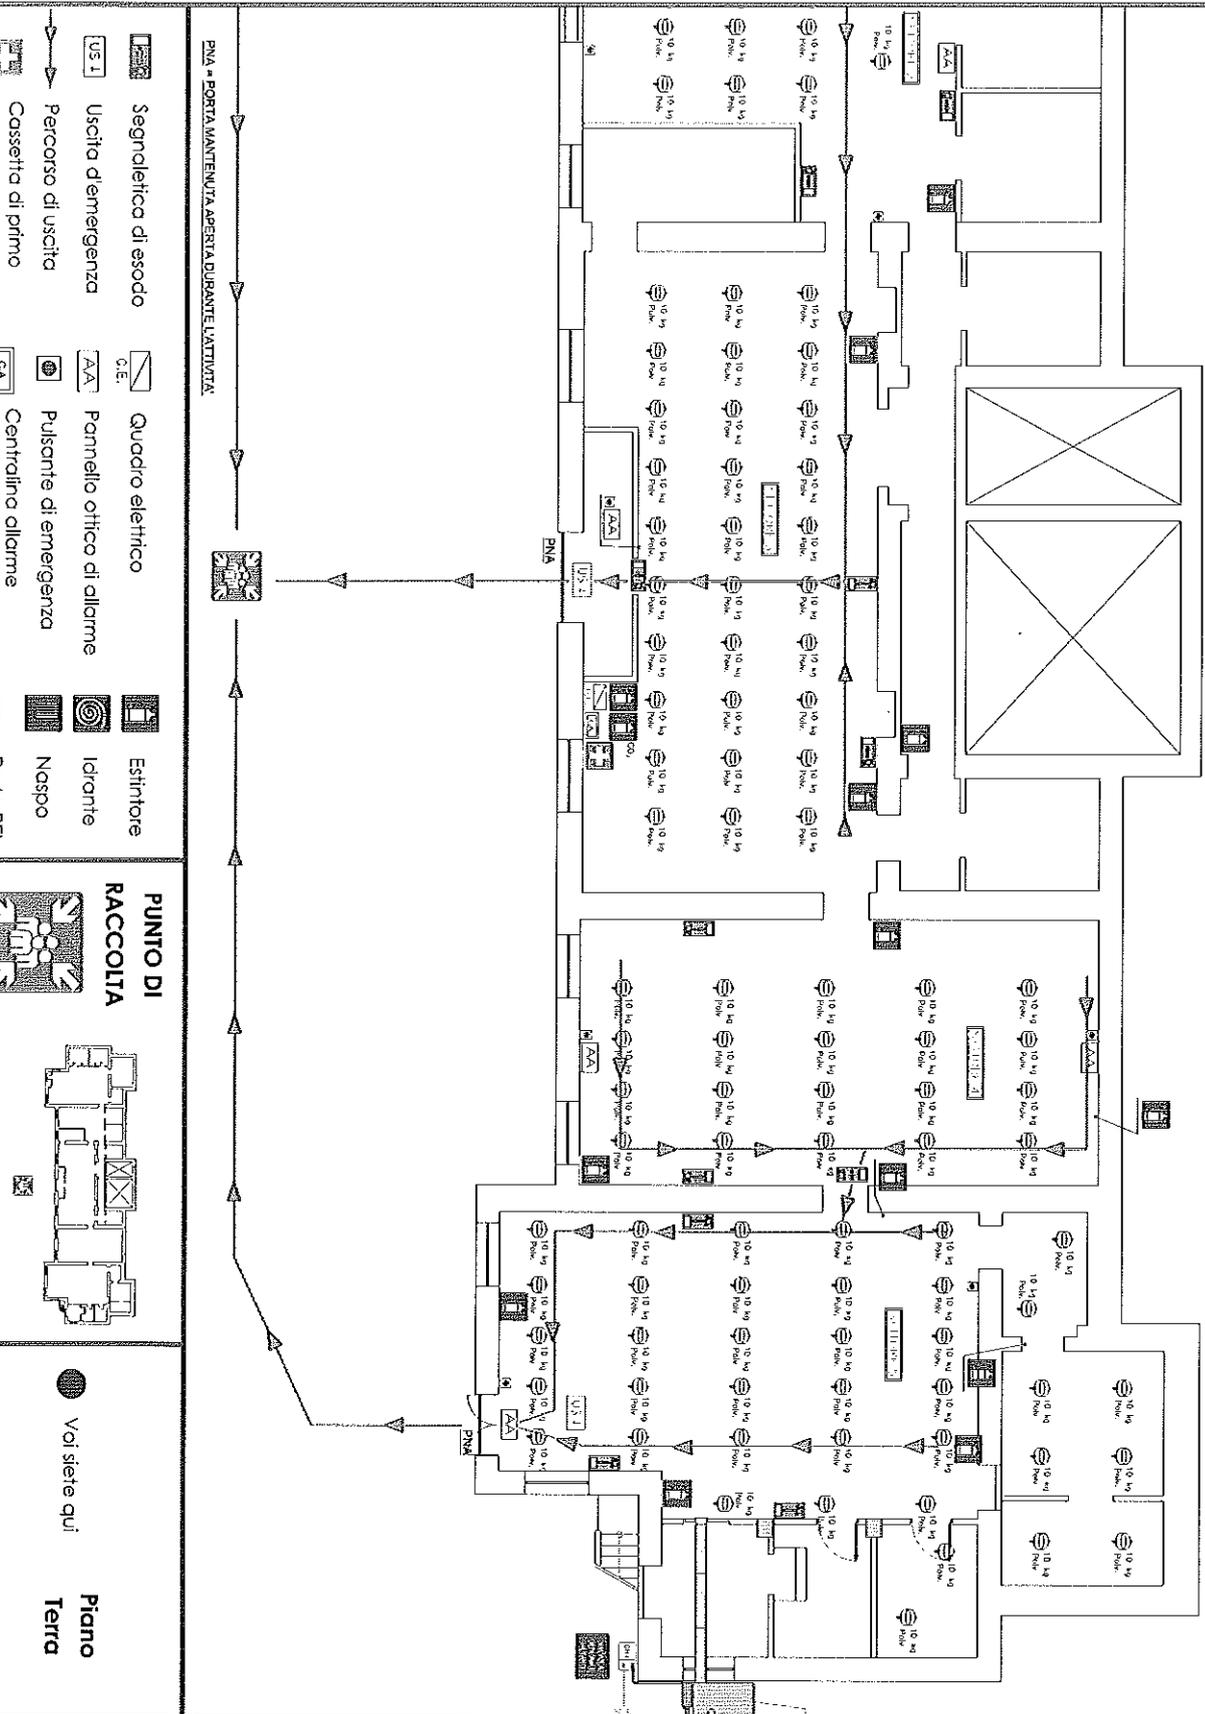

US 1 Segnalitica di esodo
 Uscto demergenza
 Percorso di uscita
 Cassetta di primo soccorso

C.A.E. Quadro elettrico
AAA Pannello ottico di allarme
CA Pulsante di emergenza
CA Centralino allarme incendio


Estintore
Idrante
Naspo
Porte REI

PUNTO DI RACCOLTA

PLANIMETRIA GENERALE EDIFICIO
 LOCALIZZAZIONE DEL PUNTO DI RACCOLTA

Piano Terra

Voi siete qui

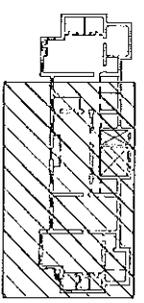



ALLEGATO 4 – *PROCEDURE OPERATIVE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE*

**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE****ORGANIZZAZIONE – FIGURE E RUOLI****Responsabile dell'emergenza (RE) / Vice Responsabile dell'Emergenza (VRE)**

In caso di incendio o pericolo generico, è necessario che le azioni di contrasto e le comunicazioni con gli Enti esterni e gli interventi di soccorso necessari siano coordinate simultaneamente da due figure, che assumono un ruolo organizzativo-decisionale di primo piano nell'individuazione delle strategie generali d'intervento e nel decretare la fine dell'emergenza. Tali figure sono:

- "Responsabile dell'Emergenza" (RE)
- "Vice Responsabile dell'Emergenza" (VRE)

Addetto al posto di chiamata (APC)

Occorre individuare un luogo in cui dovranno confluire tutte le informazioni sull'origine dell'emergenza sopravvenuta e da cui ripartiranno sia le indicazioni comportamentali per tutto il personale che le eventuali chiamate per gli organi di soccorso esterni (VVF, altre strutture ospedaliere, ecc.), in aiuto al reparto in emergenza. La figura designata al coordinamento e alla gestione delle informazioni e delle chiamate sia in entrata che in uscita prende il nome di "addetto al posto di chiamata", che d'ora in avanti sarà indicato con l'acronimo APC. Gli APC devono avere l'elenco e i recapiti telefonici degli ASQE.

Addetti alla squadra antincendio (ASQE)

Figure che si occupano dei controlli preventivi e dell'intervento in caso di incendio, in caso di chiamata dal Centralino. Tali addetti fanno parte della squadra di emergenza che è esterna alla struttura e disponibile H24.

Addetti alla disattivazione degli impianti (ADI) - Ruolo ricoperto da tecnici esterni all'azienda reperibili H24

Figure preposte alla gestione della sicurezza degli impianti; questi, al segnale di allerta si recheranno presso la zona assegnata al fine di procedere, su disposizione del RE del VRE, al distacco degli ascensori attraverso l'azionamento dei dispositivi posti all'esterno degli impianti, al sezionamento del quadro elettrico generale o di zona.

Se sarà necessario, sempre su disposizione del RE o del VRE, si procederà anche all'azionamento della valvola di chiusura gas per la centrale termica presente nel presidio o dei gas medicali se presenti.

Addetti alla gestione dei sistemi di rilevazione incendi (ASRI)

Figure preposte alla gestione ed al controllo dei sistemi di rilevazione incendio (centralina antincendio). Tali figure intervengono al fine di tacitare la centralina in attesa che gli ASQE si rechino sul posto dell'evento per verificare le cause dell'attivazione dell'allarme. In caso di falso allarme intervengono per rilevare eventuali guasti e ripristinare la funzionalità della centralina antincendio. In caso di necessità di sfollamento attivano nuovamente l'allarme.

**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE****COMPITI****Compiti del Responsabile/Vice Responsabile dell'Emergenza (RE/VRE)**

Si riportano di seguito le procedure che il Responsabile e il Vice Responsabile devono attuare nelle diverse situazioni di emergenza e in condizioni ordinarie. In caso di assenza o irreperibilità di tali figure, tali compiti verranno svolti dai Delegati.

a) Emergenza limitata

Il RE una volta ricevuta la segnalazione di una presunta emergenza deve:

- se le condizioni locali lo consentono, recarsi sul posto dell'incidente per valutarne la gravità;
- avvertire direttamente, o tramite l'APC, gli ASQE se non ancora giunti in loco.

b) Emergenza estesa

Il RE una volta accertato lo stato di emergenza deve:

- decidere in merito alle eventuali azioni di contrasto da porre in atto;
- incaricare l'APC di effettuare le telefonate previste agli organi di Soccorso preposti (V.V.F., polizia, ecc.);
- gli ASQE che è necessaria l'evacuazione;
- incaricare gli ADI alla disattivazione delle forniture energetiche e degli impianti dello stabile;
- dare disposizioni affinché siano sospese le attività di eventuali imprese esterne e disporre l'evacuazione delle stesse;
- assicurarsi che al personale degli organi pubblici di soccorso intervenuti vengano date tutte le indicazioni ed informazioni del caso;
- raggiungere il punto di raccolta e collaborare con gli Enti di Soccorso intervenuti sul luogo dell'incidente;
- effettuare presso il punto di raccolta l'attività di controllo delle presenze, mediante informazioni ricevute dagli addetti alla squadra di emergenza;
- assicurarsi che vengano stesi degli elenchi sicuri dei feriti e di eventuali vittime, e che i parenti dei feriti e delle eventuali vittime vengano tempestivamente informati.

c) Fine emergenza


Il RE in caso di emergenza rientrata deve:

- avvisare tramite l'APC del rientro della situazione di emergenza;
- assicurarsi che non vi siano condizioni ostative alla ripresa delle ordinarie attività lavorative all'interno del sito;
- qualora necessario in relazione alla natura dell'evento verificatosi, individuare e convocare i periti per un'analisi della situazione e delle cause dell'incidente, una prima perizia dei danni, la stesura di una relazione informativa per le Autorità competenti (P.S., C.C., Magistratura).



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

RESPONSABILE DELL'EMERGENZA (RE/VRE)

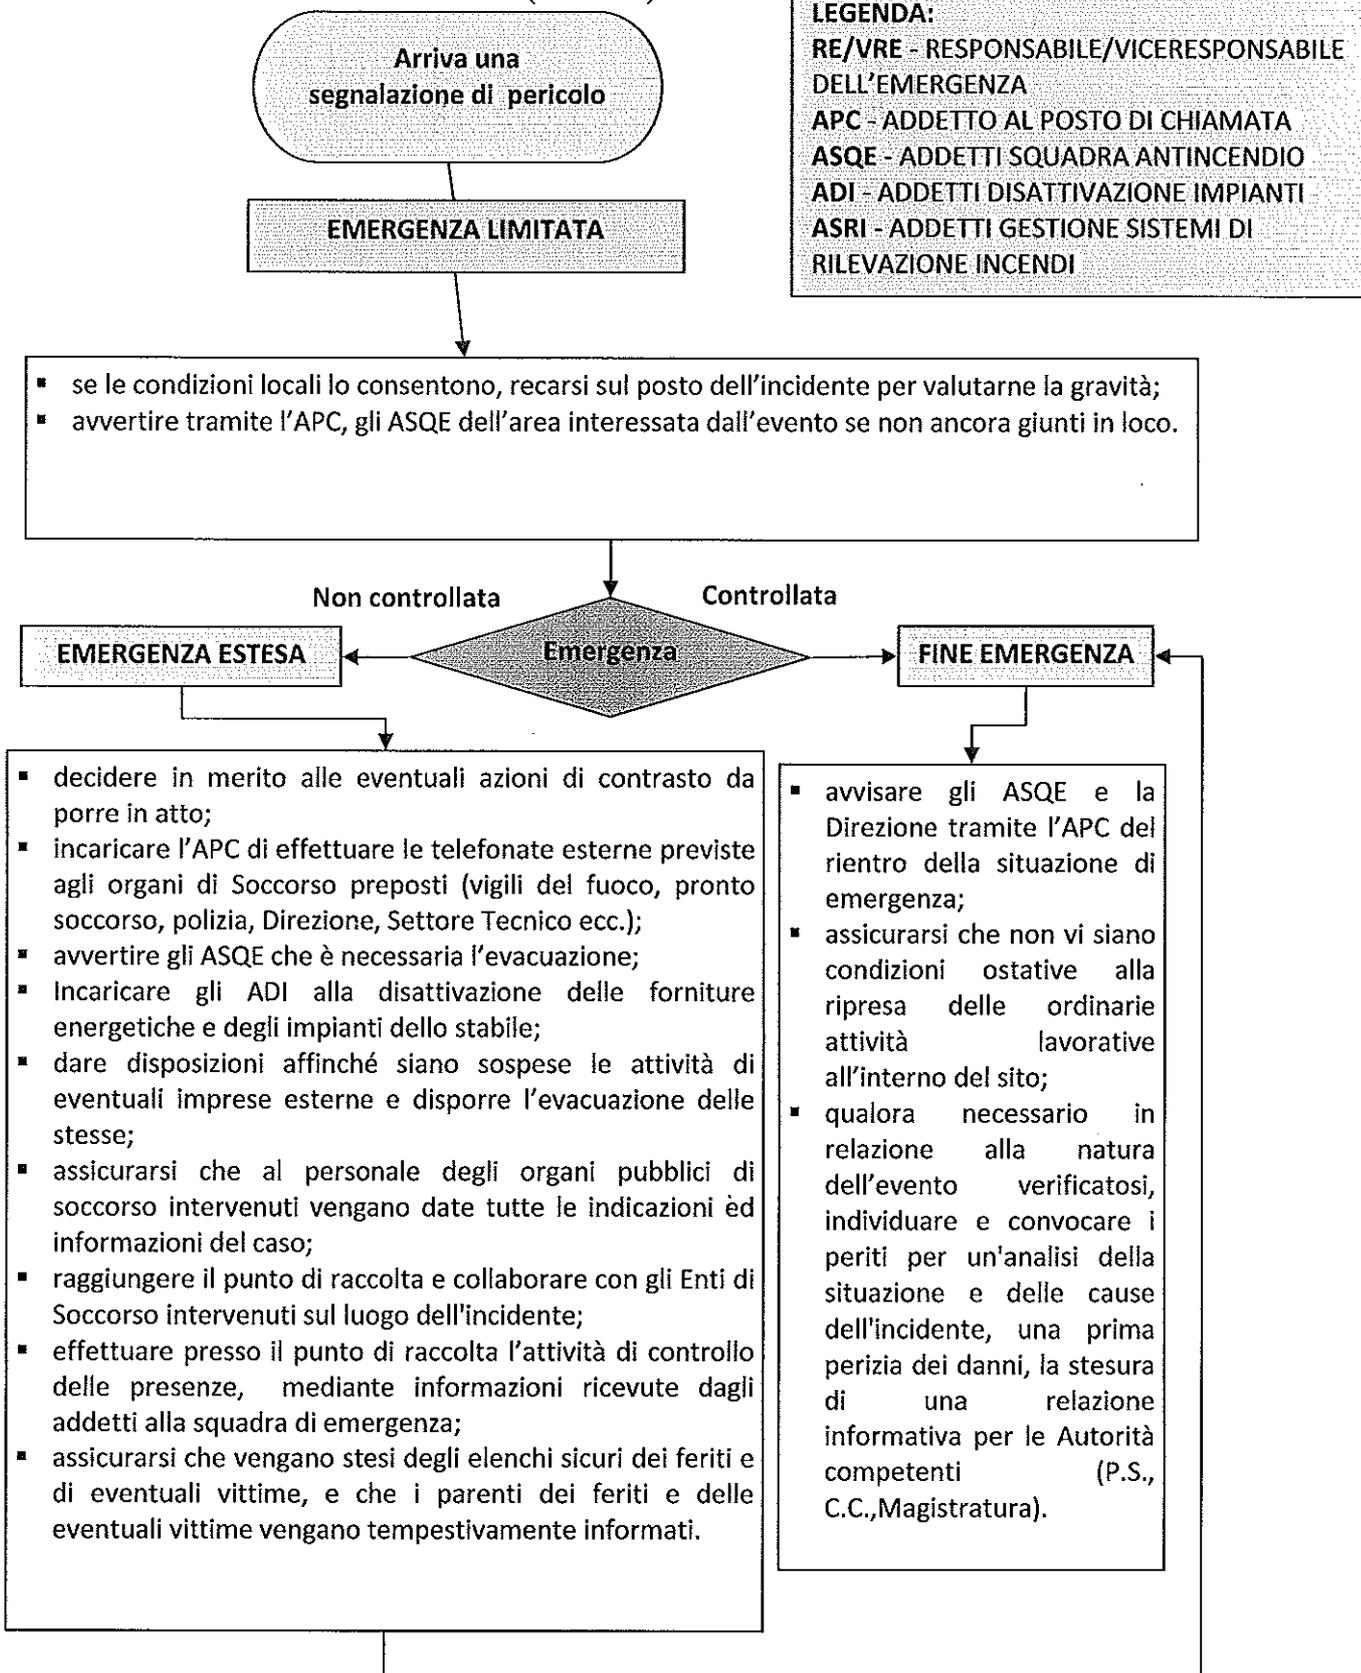



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**Compiti dell'Addetto al Posto di Chiamata (APC)**

Si riportano di seguito le azioni che devono essere avviate dagli addetti al posto di chiamata nel caso in cui venga segnalata un'emergenza:

a) Emergenza limitata

Quando l'APC riceve una segnalazione interna di pericolo deve richiedere a chi telefona le seguenti informazioni:

- generalità di chi telefona;
- luogo in cui si è verificato l'evento (piano, locale);
- natura dell'evento (incendio, fuga di gas, ecc.);
- valutazione, se possibile, della gravità dell'evento, della vastità dell'area interessata e di eventuali altre criticità.

L'APC deve inoltre:

- avvisare immediatamente il RE/VRE;
- avvisare immediatamente gli ASQE del piano e della zona interessati dall'evento;
- avvisare le aree attigue a quella interessata dall'incendio;
- rimanere nella sua postazione a disposizione per ulteriori istruzioni/comunicazioni da parte del RE/VRE.

b) Emergenza estesa

L'APC, una volta ricevuta la conferma dello stato di emergenza dal RE/VRE, su disposizione dello stesso deve:

- Avvisare immediatamente gli ASQE;
- Avvisare immediatamente gli ADI tramite il Centralino;
- Avvisare la portineria (se presente) affinché provveda all'apertura dell'ingresso dei mezzi di soccorso;
- effettuare le telefonate previste agli organi di Soccorso preposti (VV.F., polizia, ecc) comunicando:
 - a. natura e stato di evoluzione dell'incidente;
 - b. ubicazione dello stabile;
 - c. localizzazione dell'incidente all'interno dell'edificio (piano interrato, fuori terra);
 - d. altezza e dimensioni approssimative dell'edificio;
 - e. numero approssimativo di presenze nell'edificio;
 - f. numero di persone eventualmente infortunate o con limitate capacità motorie.

d) Fine emergenza


L'APC, in caso di falso allarme o nel caso di emergenza rientrata, deve:

- avvertire la Direzione del cessato allarme;
- avvertire gli ASQE del cessato allarme.



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

ADDETTO AL POSTO DI CHIAMATA (APC)

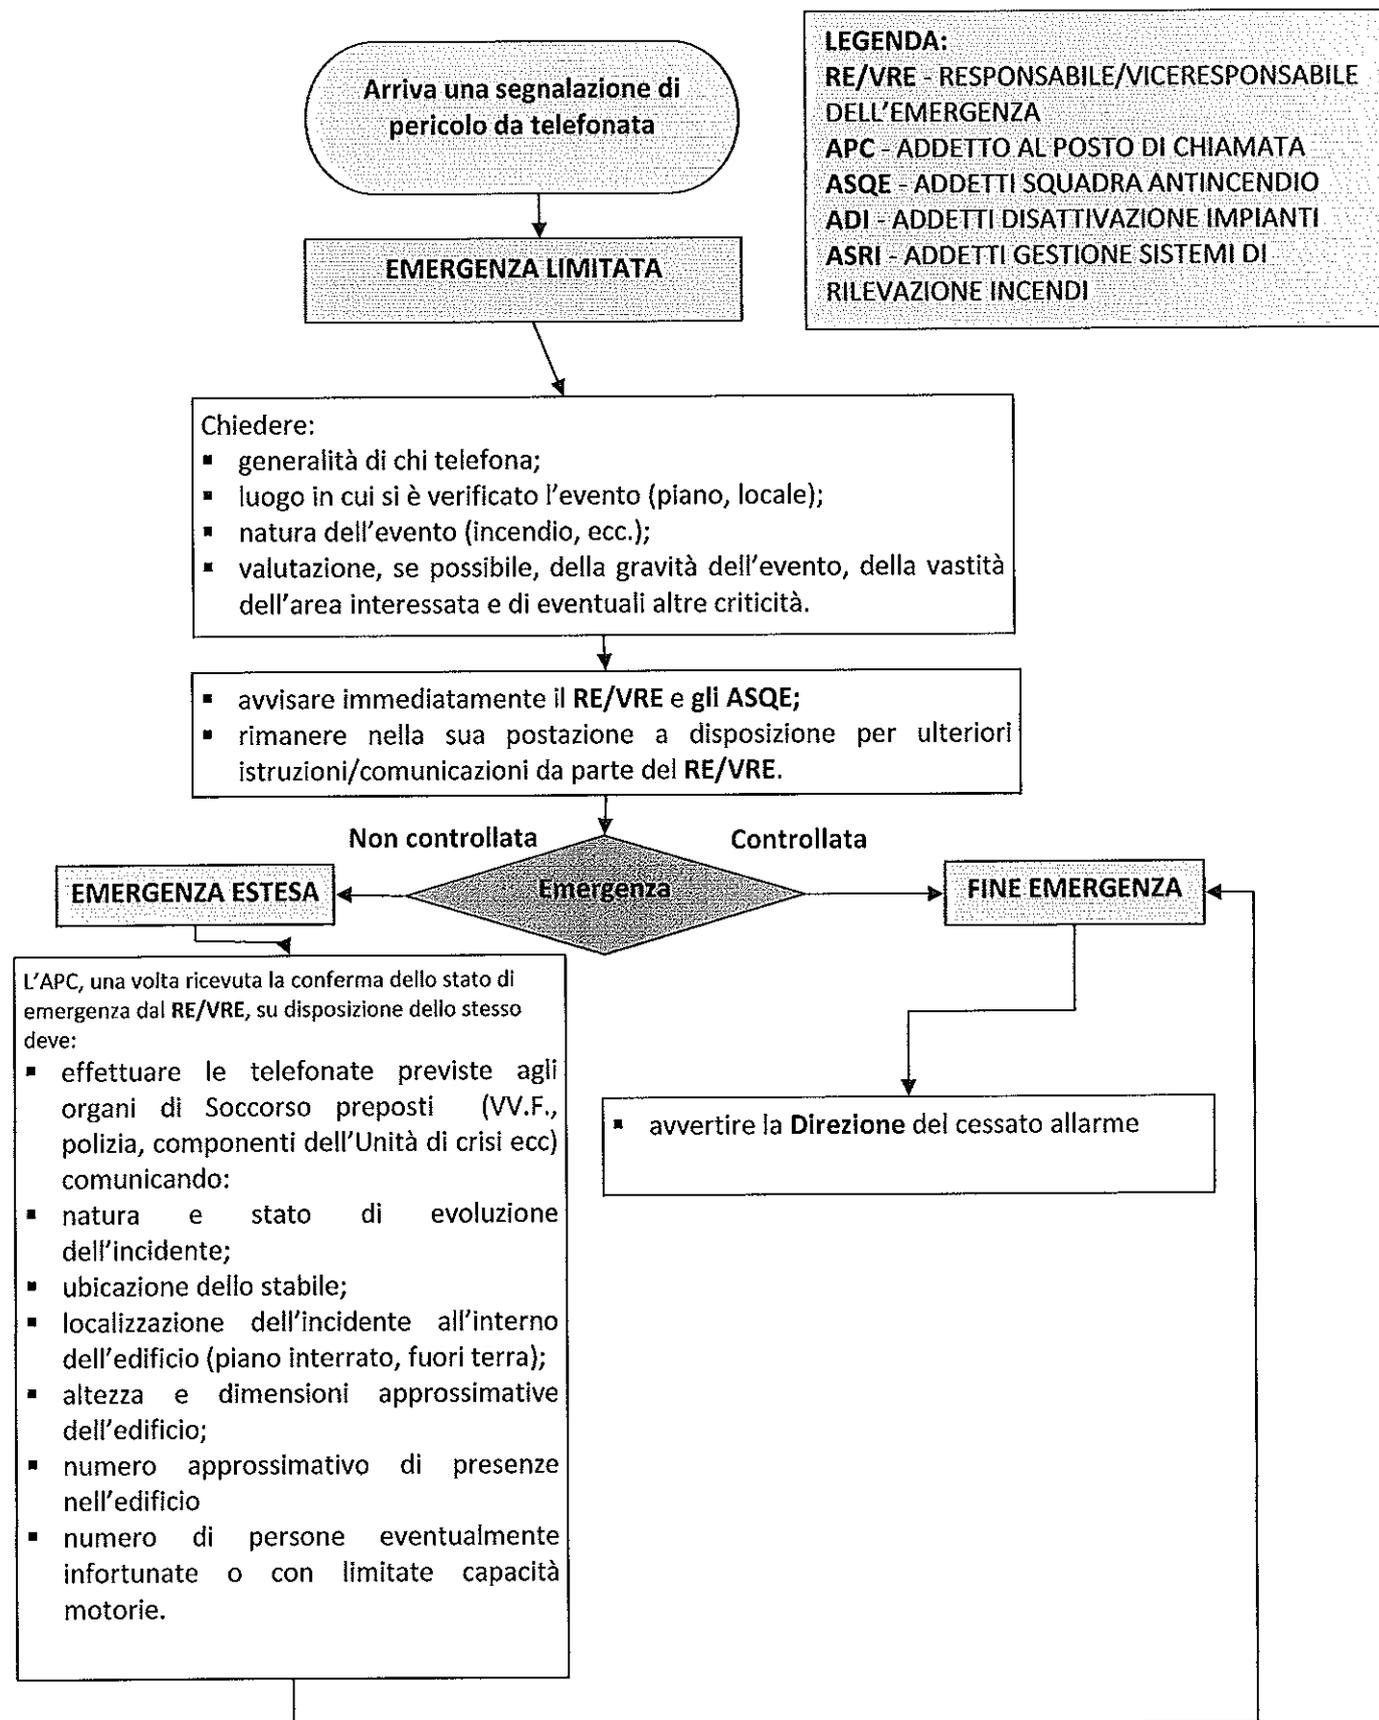



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Compiti degli addetti alla squadra antincendio (ASQE)

Si riportano di seguito le azioni che devono essere avviate dagli addetti alla squadra antincendio.

a) Emergenza limitata

L' ASQE in tale fase deve:

- intervenire in caso di chiamata dal APC

b) Emergenza estesa

L' ASQE deve:

- mettersi a disposizione del RE/VRE e operare.

c) Fine emergenza


L' ASQE deve:

- collaborare al ripristino della situazione di normalità.



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO (ASQE)

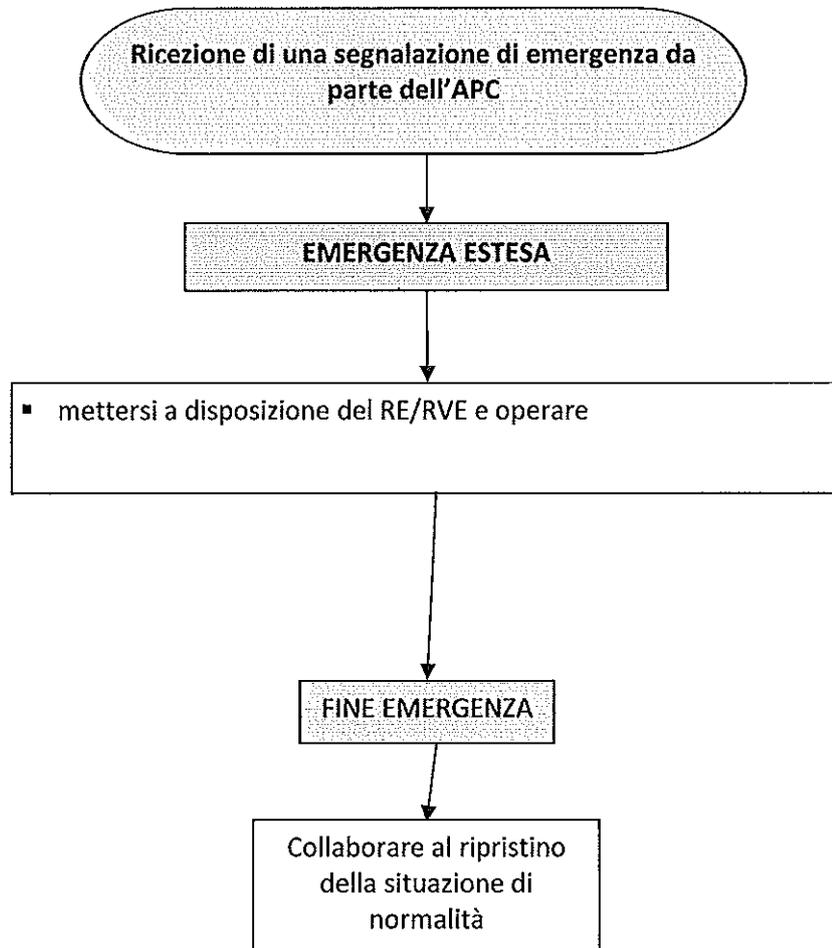

LEGENDA:
RE/RVE - RESPONSABILE/VICERESPONSABILE DELL'EMERGENZA
APC - ADDETTO AL POSTO DI CHIAMATA
ASQE - ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO
ADI - ADDETTI DISATTIVAZIONE IMPIANTI
ASRI - ADDETTI GESTIONE SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDI



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**Compiti degli addetti alla disattivazione degli impianti (ADI)**

Si riportano di seguito le azioni che devono essere avviate dagli addetti alla disattivazione impianti (forniture energetiche, gruppo UTA).

b) Emergenza limitata

L' ADI in tale fase

- Non interviene

b) Emergenza estesa


L' ADI deve:

- mettersi a disposizione del RE/VRE e su disposizione dello stesso, anche prima dell'arrivo degli ASRI, provvedere a:
 - interrompere l'erogazione dell'energia elettrica mediante i Quadri di Piano e il QEG
 - Disattivare la U.T.A.
 - Interrompere il flusso dei gas combustibili e medicali

c) Fine emergenza

L' ADI deve:

- collaborare al ripristino della situazione di normalità.

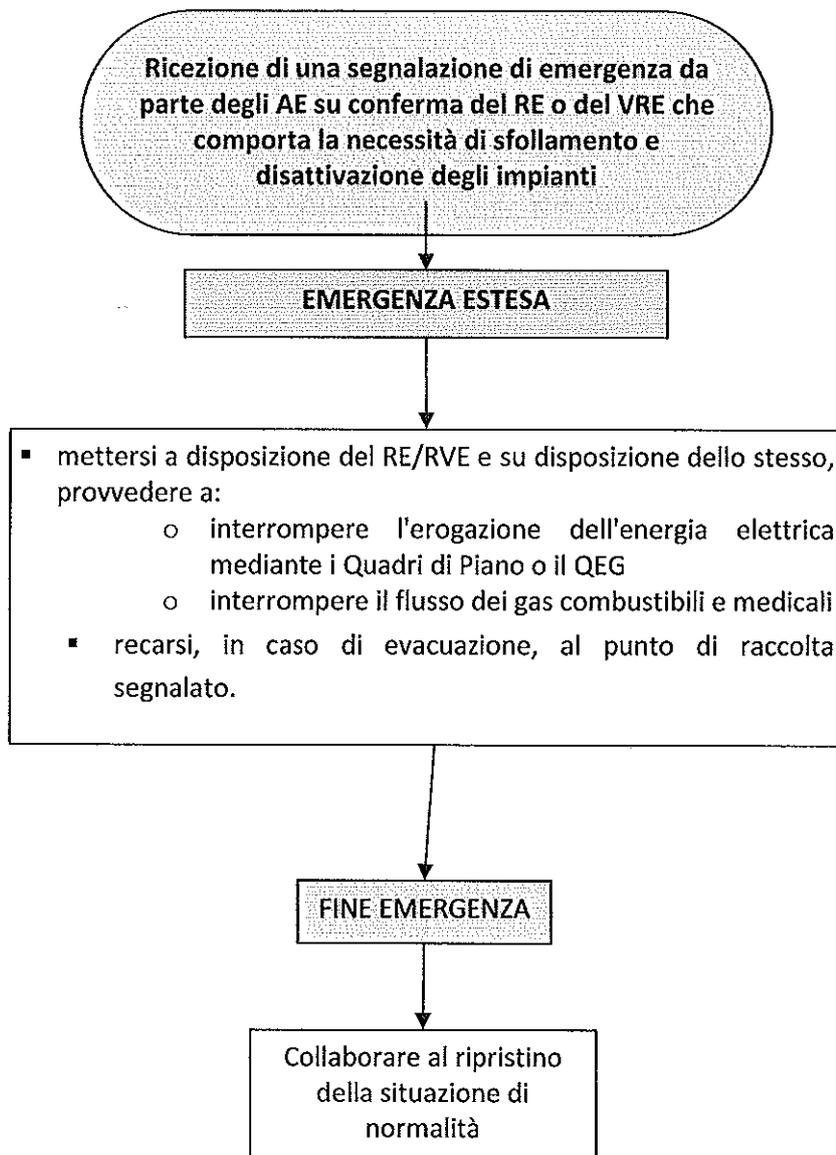**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE****ADDETTI ALLA DISATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI (ADI)****LEGENDA:**

RE/VRE - RESPONSABILE/VICERESPONSABILE DELL'EMERGENZA

APC - ADDETTO AL POSTO DI CHIAMATA

ASQE - ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO

ADI - ADDETTI DISATTIVAZIONE IMPIANTI

ASRI - ADDETTI GESTIONE SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDI



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**Compiti degli addetti alla gestione dei sistemi di rilevazione incendi (ASRI)**

Si riportano di seguito le azioni che devono essere avviate dagli addetti alla gestione dei sistemi di rilevazione incendi.

a) Emergenza limitata

L' ASRI in tale fase deve:

- intervenire su segnalazione degli ASQE per tacitare la centralina antincendio in attesa che venga verificato l'evento che ha causato l'attivazione dell'allarme;
- restare a disposizione degli ASQE;

b) Emergenza estesa

L' ASRI in tale fase deve:

- riattivare l'allarme;

c) Fine emergenza


L' ASRI in tale fase deve:

- effettuare un controllo tecnico in caso di falso allarme;
- collaborare al ripristino della situazione di normalità.



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

ADDETTI GESTIONE SISTEMI RILEVAZIONE INCENDIO (ASRI)

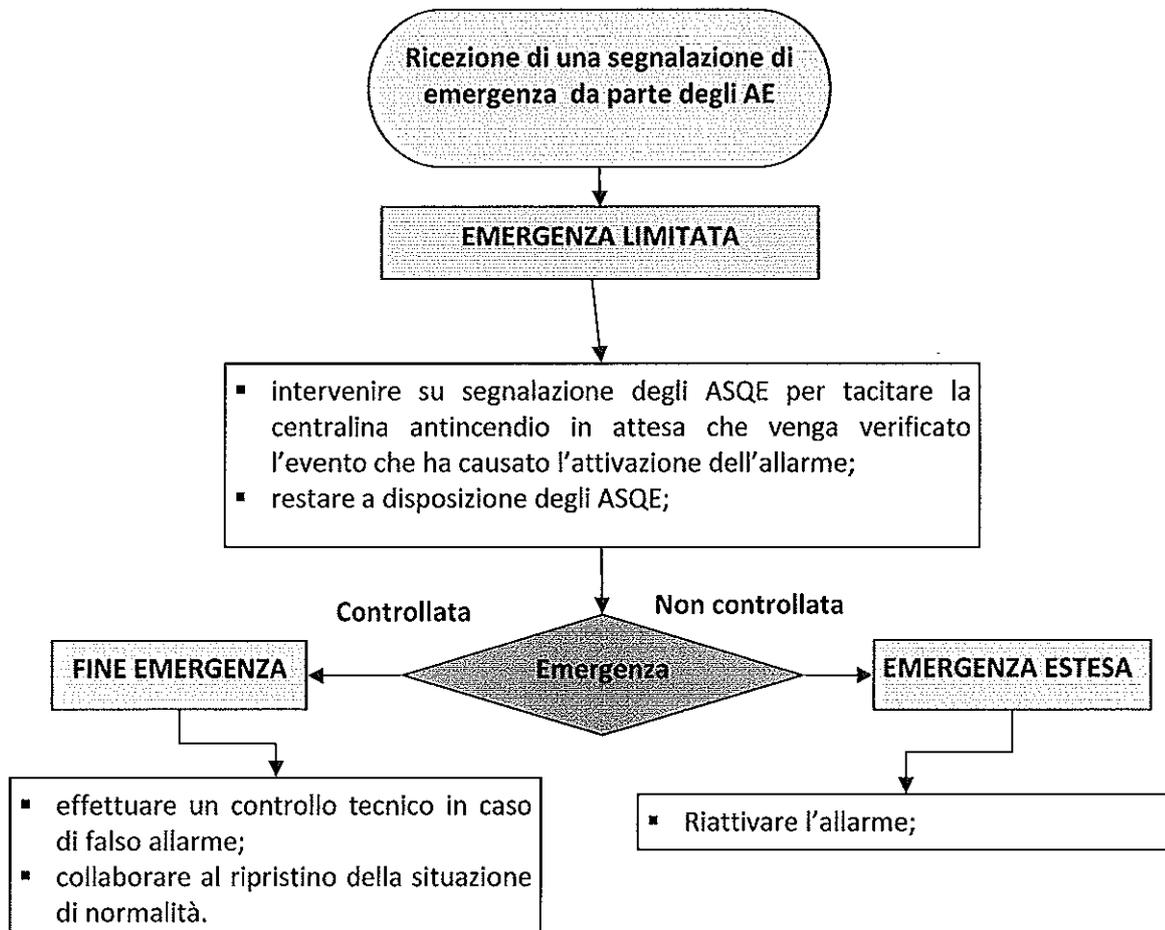**LEGENDA:**RE/VRE - RESPONSABILE/VICERESPONSABILE
DELL'EMERGENZA

APC - ADDETTO AL POSTO DI CHIAMATA

ASQE - ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO

ADI - ADDETTI DISATTIVAZIONE IMPIANTI

ASRI - ADDETTI GESTIONE SISTEMI DI

RILEVAZIONE INCENDI



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono affidati i seguenti compiti:

- Predisposizione del Piano di Emergenza;
- Predisposizione dei disegni dei locali con indicazione dei mezzi e degli impianti antincendio, delle vie di esodo, della posizione dei mezzi di estinzione, nonché di altre eventuali apparecchiature e attrezzature utili per la sicurezza;
- Predisposizione del piano di manutenzione delle apparecchiature antincendio;
- Controllo dell'osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione incendi;
- Diffusione delle informazioni relative alla sicurezza;
- Addestramento comportamentale e di intervento, del personale che presta servizio nelle aree a rischio specifico e della Squadra di Emergenza ASQE.
- In caso di emergenza, valutare, la situazione e l'entità del pericolo per l'assunzione delle decisioni del caso e sovrintendere le conseguenti operazioni;
- Decidere, informando il datore di lavoro, sull'attuazione del piano di sfollamento in caso di evento pericoloso;
- Seguire l'andamento delle operazioni di sfollamento.



PROCEDURE PER L'EVACUAZIONE

La procedura di evacuazione deve essere attuata in tutti i casi di pericolo generale e grave come:

- incendio grave;
- fuga di gas infiammabili;
- terremoto;
- allagamento, alluvione.

L'RSPP, o suo sostituto, rappresenta l'unica figura che, in collaborazione o alternativa all'Ufficiale dei Vigili del Fuoco, può diramare l'ORDINE DI EVACUAZIONE TOTALE.

In caso di necessità, l'RSPP o suo sostituto, in collaborazione con gli addetti all'emergenza, può diramare l'ORDINE DI EVACUAZIONE PARZIALE (SPOSTAMENTO IN AREA VICINA), per la salvaguardia delle persone presenti.

Per la valutazione sulla necessità dell'evacuazione, l'RSPP acquisirà ogni elemento utile da tutte le figure professionali inserite nel presente piano o ritenute necessarie.

In caso di diramazione dell'allarme ed arrivo nel luogo oggetto d'intervento dei VV.F (Vigili del Fuoco), il comando delle operazioni viene assunto dall'ufficiale dei VV.F. al quale gli ASQE e il personale sanitario dovranno fornire idonea collaborazione ed opportune informazioni.

ISTRUZIONI PER CHI DIFFONDE L'ALLARME

Gli ASQE, su indicazione del RE o suo sostituto, diffondono a mezzo di segnalazione vocale lo stato di allarme.

La diffusione della segnalazione deve essere estesa a tutti i lavoratori appartenenti:

- alle aree coinvolte dall'emergenza, in caso di segnalazione d'allarme,
- a tutte le aree inclusi i servizi e le aree esterne, in caso di segnalazione di evacuazione.

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE CHE DEVE EVACUARE IL POSTO DI LAVORO

In caso di diffusione della segnalazione dello stato di evacuazione, tutto il personale è tenuto a seguire la presente procedura.

➤ Modalità di uscita:

- seguire le vie d'esodo più brevi e più sicure verso l'esterno, a passo svelto senza correre;
- non perdere tempo nell'aspettare colleghi o amici;
- camminare accucciati e respirare lentamente nel caso in cui dovesse esserci del fumo;
- dirigersi ordinatamente verso l'uscita di sicurezza più vicina o verso quella indicata dagli AE o dagli ASQE
- non accalcarsi nei punti stretti e nelle porte;

**AREE DI TIPO A: ARCHIVI**

A	Il personale che ha rilevato l'evento incidentale attiva le procedure di segnalazione e comunicazione dell'emergenza al RE/VRE.
B	Il RE fa sospendere le attività
INCENDIO	
1	Il RE unitamente agli ASQE valuta in sicurezza l'opportunità di evitare la presenza di possibili sorgenti di innesco, delimita l'area interessata dall'evento incidentale ed impedisce l'ingresso al personale non autorizzato.
2	Il RE o gli ASQE attivano gli ADI per valutare l'opportunità di chiudere la valvola di intercettazione del combustibile e di togliere tensione al quadro elettrico generale e/o attivare il pulsante di sgancio.
3	In caso di evacuazione il RE insieme agli ASQE verificano che tutto il personale sia stato evacuato.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

PROCEDURE SPECIFICHE IN SCENARI DOVUTI A CAUSE ESTERNE

Di seguito sono specificate le procedure di esodo specifiche in caso di terremoti, alluvioni o altri eventi dovuti a cause esterne.

TERREMOTO

Il comportamento deve essere proporzionato all'effettiva entità della scossa.

E' quindi importante valutare correttamente la percezione del pericolo, soprattutto nei casi di media/grave entità del sisma, e mantenere la calma.

In caso di evento grave è prevalente - durante la scossa - aver cura della propria incolumità e al massimo di quella di coloro i quali siano in difficoltà nel proprio campo di azione e che possano essere aiutati senza esporsi a pericoli.

Durante una scossa di lieve entità è opportuno ricordarsi che essa si percepisce maggiormente ai piani più elevati degli edifici e in quelli che presentano strutture più elastiche (acciaio).

Le più gravi conseguenze ipotizzabili per questo evento sismico, sono le seguenti:

- lesione agli edifici senza crolli strutturali (se non di calcinacci o cornicioni);
- lievi danni agli impianti (parziale interruzione di erogazione elettrica, guasti alle linee telefoniche o alla rete idrica , ecc.);
- danneggiamenti a strutture interne (blocco di porte o serramenti, danneggiamenti e distacchi di parte dei controsoffitti, ecc.);
- fughe di gas ,
- principi d'incendio,
- versamenti di liquidi pericolosi,
- danni alle macchine, apparecchi, quadri e linee di distribuzione elettrica,
- presenza di carichi instabili.
- panico.

A Gli ASQE dovranno:

- verificare che all'interno dei locali non siano rimaste bloccate persone;
- sovrintendere alla evacuazione dei locali da parte del personale, verificando che all'interno non siano rimaste bloccate persone;
- mettere in sicurezza, se possibile, macchine ed attrezzature agendo sul pulsante di emergenza;
- accompagnare eventuali ospiti o personale esterno lungo le vie di esodo fino all'area sicura.

B Il Personale che, a seguito di un sisma, rilevi danni a persone o a strutture:

- avverte il RE della zona dove si è verificata l'emergenza,
- si prodiga al fine di far mantenere la calma.

C La UOC Direzione Tecnica Patrimoniale effettua immediatamente un sopralluogo nei reparti colpiti dal sisma;

- verifica di persona le condizioni di stabilità delle strutture e degli impianti;

**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

- valuta l'agibilità dei locali e la possibilità di permanenza negli stessi;
- valuta l'agibilità in particolare degli ascensori;
- informa il R.S.P.P. della situazione.

D Gli ADI e gli ASRI si recano immediatamente sul posto e:

- eseguono una prima verifica, in merito alle condizioni delle strutture, attrezzature e impianti;
- controllano le condizioni degli impianti o dei dispositivi di sicurezza (ascensori, illuminazione di sicurezza, saracinesche d'intercettazione gas medicali, pulsanti di blocco elettrico, impianto antincendio, ecc.)
- relazionano sui rilievi eseguiti al UOC Direzione Tecnica Patrimoniale ed al R.S.P.P..

E Il R.S.P.P. si reca immediatamente nei reparti colpiti dal sisma:

- raccoglie informazioni dagli Addetti alla manutenzione, e valuta la situazione in particolare con la UOC Direzione Tecnica Patrimoniale;
- ordina, in caso di necessità e di concerto con il RE, l'evacuazione;
- verifica che l'evacuazione sia completata con esito positivo;
- raccoglie prove e testimonianze per rispondere all'Autorità Giudiziaria;
- redige il rapporto di intervento.

IN CASO DI FORTE SCOSSA

- 1**
- mantenere la calma;
 - cercare riparo nelle zone più sicure (aree protette interne e/o esterne);
 - in assenza di tali zone, in caso di strutture murarie portanti (o muri maestri), addossarsi alle pareti perimetrali, alle strutture d'angolo o mettersi nei vani porta che sono i punti di maggiore resistenza dello stabile. In caso di strutture in cemento armato: mettersi sotto le travi e vicino ai pilastri;
 - fare attenzione ai cavi elettrici ed alle tubazioni (gas, acqua, ecc.) che possono penzolare dall'alto e – in genere – a tutto ciò che può cadere (lampadari, controsoffitti, ecc.) e a tal fine ripararsi sotto tavoli robusti per evitare il rischio dovuto alla caduta di gravi e di cavi elettrici dall'alto;
 - allontanarsi dal centro della stanza;
 - non sostare in corrispondenza di finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali, strumenti ed apparati elettrici;
 - non usare accendini o fiammiferi, specie se c'è presenza di gas;
 - non gridare e fare gesti inconsulti;
 - non uscire dallo stabile durante la scossa.

2 - Raggiunta la posizione di maggiore sicurezza, non muoversi fino alla fine della scossa

3 Terminata una forte scossa, è opportuno:

- evitare di precipitarsi disordinatamente al di fuori degli ambienti di lavoro;
- SOLO SE E' STATO DIRAMATO L'ORDINE DI EVACUAZIONE DAL RE/VRE, è possibile evacuare lo stabile, facendo attenzione agli ostacoli presenti lungo la via di fuga (per evitare tagli, abrasioni, inciampi, ecc.);



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

- non sostare all'esterno in corrispondenza di cornicioni, aggetti, vasi, ed altre suppellettili che possano cadere dall'alto ma recarsi senza indugio al luogo di raduno;
- spostare le persone infortunate solo in caso di grave pericolo;
- aiutare, se possibile, chi è in difficoltà;
- non diffondere notizie non verificate;
- evitare il più possibile di usare i telefoni, se non per la richiesta di soccorso;
- non ostacolare i pubblici soccorsi;
- non rientrare nello stabile senza la disposizione di rientro data dal responsabile per l'emergenza.

**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE****ALLAGAMENTI****A** Chiunque rilevi una perdita massiva da impianti idrici o un allagamento:

- dirama l'allarme chiamando l'APC;
- avverte il RE/VRE;
- invita i visitatori presenti nell'area a lasciare la Struttura;
- si mette a disposizione del RE/VRE.

B L'APC:

- chiama gli ASRI e gli ADI e i reperibili di area tecnica, salvo diversa indicazione del RE/VRE;
- chiama gli ASQE, segnalando telefonicamente il luogo dell'emergenza;
- su indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione chiama i VV.F..

C Il Responsabile dell'emergenza:

- richiede agli ASRI e agli ADI di verificare la necessità di interrompere l'erogazione dell'energia elettrica nell'area colpita, per l'interessamento di impianti o apparecchiature;
- coordina le azioni di primo intervento e ordina, se il caso lo richiede, l'evacuazione delle persone dai locali interessati;
- verifica la riuscita delle operazioni di evacuazione;
- autorizza il rientro del personale/utenti evacuati;
- redige il rapporto di intervento.

D Gli ADI devono:

- recarsi sul luogo dell'incidente per intercettare le eventuali perdite dagli impianti idrici;
- verificare lo stato degli impianti elettrici e delle apparecchiature presenti in relazione alla presenza di acqua, relazionando in merito al RE/VRE;
- interrompere se necessario su indicazione del RE/VRE l'erogazione dell'energia elettrica nella zona interessata;
- attivare, se possibile, i mezzi per allontanare l'acqua in dotazione

Gli ASQE devono intervenire nell'area interessata per collaborare con il personale del reparto interessato, nella raccolta e nell'allontanamento dell'acqua, utilizzando aspira liquidi, spazzoloni tira acqua, scope, spazzoloni e stracci.

All'eventuale arrivo dei VV.F., mettersi a disposizione del RE/VRE.



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

EVACUAZIONE IN CASO DI DANNI DA ACQUA (ALLAGAMENTO, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ROTTURA DI TUBAZIONI, ETC)

- 1** - portarsi subito, dai piani bassi a quelli più alti, con divieto d'uso di ascensori;
- usare estrema cautela in presenza di apparati elettrici o prese di energia nelle immediate vicinanze della zona allagata;
- non cercare di attraversare ambienti interessati dall'acqua se non si conosce perfettamente il luogo, la profondità dell'acqua stessa e l'esistenza in zona di pozzetti, fosse e depressioni;
- non allontanarsi mai dallo stabile quando la zona circostante è completamente invasa dalle acque alluvionali, per non incorrere nel trascinarsi per la violenza delle stesse;
- attendere pazientemente l'intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i luoghi in cui si sosta; salvo in casi estremamente critici, astenersi dallo spostare valori, documenti o oggetti delicati;
- evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche specialmente se interessati dalle acque alluvionali.

**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE****ATTI TERRORISTICI****EMERGENZA PER PRESENZA DI PSICOPATICO/MINACCIA ARMATA**

- 1** Per questo tipo di emergenza non è prevista l'evacuazione, in generale i principi comportamentali possono essere riassunti come segue:
- non abbandonare il proprio posto;
 - non affacciarsi alle finestre per curiosare;
 - restare ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia è diretta;
 - non concentrarsi per non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa fisica;
 - non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dal soggetto;
 - mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute;
 - non deridere eventuali comportamenti squilibrati del folle;
 - eseguire qualsiasi azione/movimento con naturalezza e calma;
 - seguire alla lettera le istruzioni;
 - evitare azioni furtive/di fuga/ di reazione di difesa;
 - se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle forze di polizia, porsi seduti o a terra e attendere ulteriori istruzioni dal responsabile di settore;
 - non cercare di intervenire direttamente per evitare possibili pericolose reazioni o ritorsioni.

SEGNALAZIONE DELLA POSSIBILE PRESENZA DI UN ORDIGNO:

- 1** L'APC che riceve la chiamata deve:
- ascoltare, restare calmi, cercare di ottenere il massimo di informazioni tenendo il chiamante in linea il maggior tempo possibile;
 - richiamare l'attenzione di qualcuno con segni convenzionali mentre il chiamante è ancora in linea, se possibile far chiamare il 113;
 - informare appena possibile l'ispettorato aziendale;
 - attendere disposizione dal RE/VRE.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
RIETI

REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIETI



REGIONE
LAZIO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**ALLEGATO 5 – *TRASFERIMENTO UTENTI IN CASO DI
EVACUAZIONE***

INDICAZIONI GENERALI

Qualora si verifichi l'evenienza di evacuare un piano o un'area gli utenti potranno essere trasferiti secondo le seguenti indicazioni:

- In altra area ubicata sullo stesso piano (evacuazione orizzontale);

SISTEMI E MODALITA' DI ALLARME

I sistemi di allarme presenti ed utilizzabili sono:

- **I RILEVATORI DI FUMO:** i rilevatori di fumo sono presenti in alcuni locali della struttura e fanno capo ad una centrale di raccolta allarme antincendio situata all'INGRESSO del PIANO SEMINTERRATO.
- **PULSANTE DI EMERGENZA:** I pulsanti di emergenza sono presenti solo al piano rialzato della struttura, gli stessi fanno capo ad una centrale di raccolta allarme che è collocata all'INGRESSO del PIANO SEMINTERRATO.

I LUOGHI DI RADUNO SICURI

EVACUAZIONE TOTALE

Il personale, dopo aver provveduto al trasferimento degli utenti, abbandona il presidio allontanandosi dallo stesso per raggiungere un'area idonea a consentire un movimento ordinato detta "**LUOGO DI RADUNO SICURO**".

Sono previsti come luoghi di raduno sicuri i **PUNTI DI RACCOLTA** individuati nelle rispettive aree esterne antistanti gli accessi principali, sufficientemente distanti dalla struttura per non ostacolare le operazioni degli eventuali mezzi di soccorso (*vedi allegate planimetrie*).



ALLEGATO 6 – COMUNICAZIONI TELEFONICHE IN EMERGENZA

**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE****COMUNICAZIONI TELEFONICHE INEMERGENZA**

Si riportano di seguito i recapiti telefonici dei servizi interni di emergenza:

CENTRALINO n. emergenza	PORTINERIA 8455
DIREZIONE TECNICA	9779
DIRIGENTE SAPS	8001
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE <i>IL SERVIZIO SPP E' ATTIVATO TRAMITE REPERIBILITA' H 24 DAL CENTRALINO -PORTINERIA</i>	RESP. ING.ERMINIO PACE 15122-9786 340.2725729

RECAPITI TELEFONICI DEI SERVIZI ESTERNI DI EMERGENZA

SERVIZIO	N ° TELEFONO
VIGILI DEL FUOCO	115
EMERGENZA SANITARIA (ARES)	118
PREFETTURA	0746/2991
POLIZIA DI STATO	113
CARABINIERI PRONTO INTERVENTO	112

**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE****SISTEMI DI COMUNICAZIONE CON L'ESTERNO**

TIPO	NUMERO TEL. DALL'ESTERNO	NUMERO TEL.DALL'INTERNO
CENTRALINO PORTINERIA n. Emergenza	0746/829491 0746/278032	8455

PRESIDI OSPEDALIERI PIU' VICINI

PRESIDIO	N °TELEFONO
PRESIDIO OSPEDALIERO DI MAGLIANO SABINA	Centralino 0744/2200 – 2247
OSPEDALE "S. MARIA" DI TERNI	Centralino 0744/2051
OSPEDALE "S. SALVATORE" L'AQUILA	Centralino 0862/3681
OSPEDALE "S. ANDREA" DI ROMA	Centralino 06/803451



ALLEGATO 7 – *FORMAZIONE E INFORMAZIONE*



ALLEGATO 8 – *ESEMPIO RAPPORTO D'INTERVENTO*



SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DALLA SQUADRA DI EMERGENZA DURANTE L'INTERVENTO

P.O. _____

RAPPORTO DI INTERVENTO PER PRINCIPIO DI INCENDIO

REDATTO DA

Data _____

FIRMA

**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO**

Luogo dell'intervento: _____

Data dell'evento: _____

Nome e cognome dell'operatore: _____

Qualifica _____ U.O. di appartenenza: _____

Chi ha effettuato la segnalazione? (nome e cognome) _____

Vi sono stati problemi a recarsi sul luogo dell'evento? SI NO

Se si quali _____

Quanti addetti sono intervenuti? _____

Se si indicare l'area interessata _____

Vi sono stati problemi nell'ottenere la sostituzione? SI NO

Se si indicare quali _____

Era disponibile l'equipaggiamento di emergenza? SI NO

Eventuali note in merito _____

Erano disponibili i mezzi di estinzione? SI NOQuale mezzo di estinzione è stato usato? POLVERE CO2 IDRANTEE' stato necessario evacuare UNA STANZA? IL REPARTO?E' stato necessario l'intervento dei VVF? SI NO

Quali prodotti o materiali sono stati interessati dall'evento? _____

NOTA: il coordinatore della Squadra di Emergenza dovrà allegare una breve relazione sull'accaduto e inviarla al Servizio Prevenzione e Protezione.

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

U.O.S.D. Servizio Prevenzione e Protezione

Resp. Ing. Erminio Pace

Tel. 0746.279786 - Fax 0746.9774 - e-mail: e.pace@asl.rieti.it

Allegato n. 1

Oggetto : incaricati per la Gestione dell'Emergenza- sede blocco 7

Il Direttore Generale della AUSL di Rieti, in qualità di Datore di Lavoro (D.lgs. 81/2008, D.M. 10 marzo 1998), al fine di rendere operativo il Piano di Emergenza per la struttura in oggetto, nomina i dipendenti sotto elencati, quali incaricati delle misure di emergenza di seguito specificate:

1) RESPONSABILE DELL'EMERGENZA (RE)

Dott./Dott.^{ssa} ING ROBERTO CAMPOGIANI


2) VICE RESPONSABILE DELL'EMERGENZA (VRE)

Dott./Dott.^{ssa} ING ERMINIO PACE

3) Addetto al Posto di Chiamata (APC) CHIUNQUE ACCEDA ALLA STRUTTURA

Firme

(per accettazione)

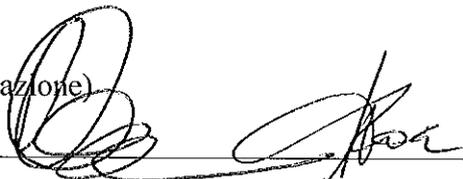

Il Direttore Generale

Dott.ssa Laura Figorilli



Rieti il

7/2/17